

έχουν συμβεί πολλά  
και δυστυχώς θα συμβαίνουν



**εκτός εάν**

**παίρνουμε τα μέτρα μας**

**Σιγουριά και ασφάλεια  
με αντιεκρηκτικό εξοπλισμό**

**Nederman**

**ΤΕΧΝΟ - ΚΑΛ**

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 65 153 42  
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
ΤΗΛ 2106080604-FAX 2106082347

[www.techno-kal.gr](http://www.techno-kal.gr)

e-mail: info@techno-kal.gr

ΤΕΧΝΟ-ΚΑΛ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ-ΑΠΟΘΗΚΗ: ΤΟΧΗ 2  
194 00 ΚΟΡΩΠΙ  
ΤΗΛ 2106627866-FAX 2106627150

1100610

**ATEX**

**ΤΕΧΝΟ - ΚΑΛ**

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ  
ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



εξοπλισμός για την  
αποτελεσματική  
προστασία από  
τον κίνδυνο  
πιθανής  
έκρηξης στην  
βιομηχανική  
δραστηριότητα




**Nederman**




# Ταξινόμηση του αντιεκρηκτικού εξοπλισμού Nederman κατά Ζώνη Επικινδυνότητας


## Τα αντιεκρηκτικά φίλτρα σκόνης NEDERMAN FILTERMAX DX

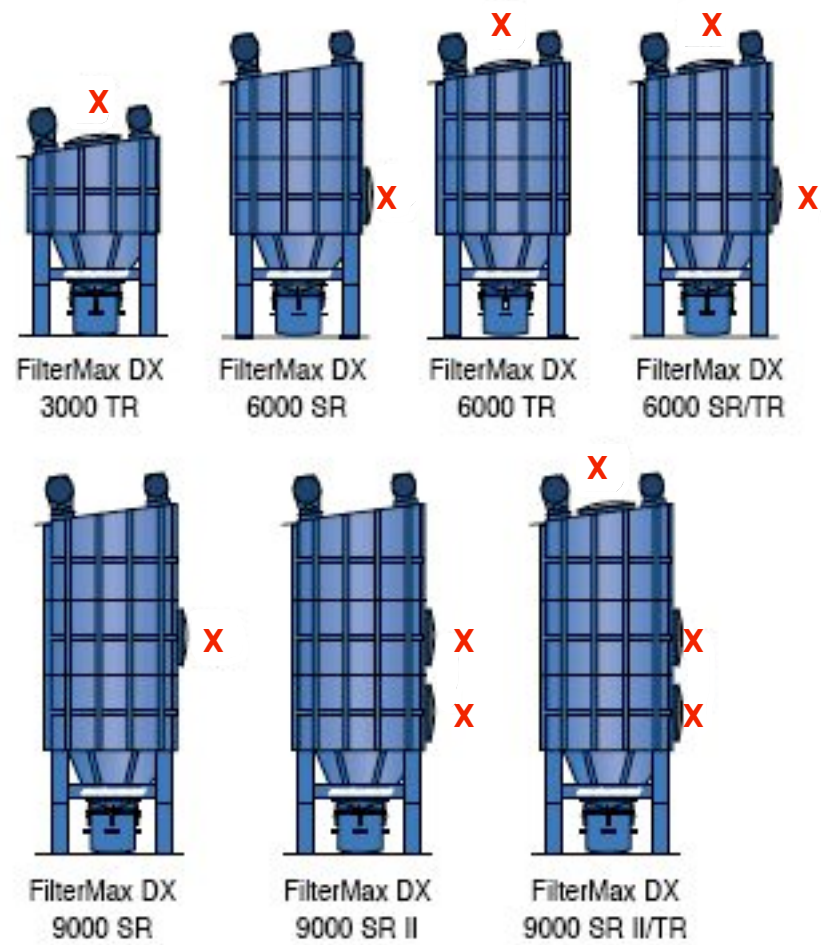

X ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

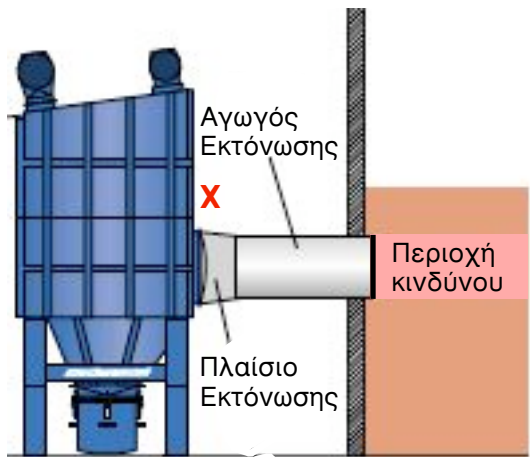

Τοποθέτηση Φίλτρου σε εσωτερικό χώρο

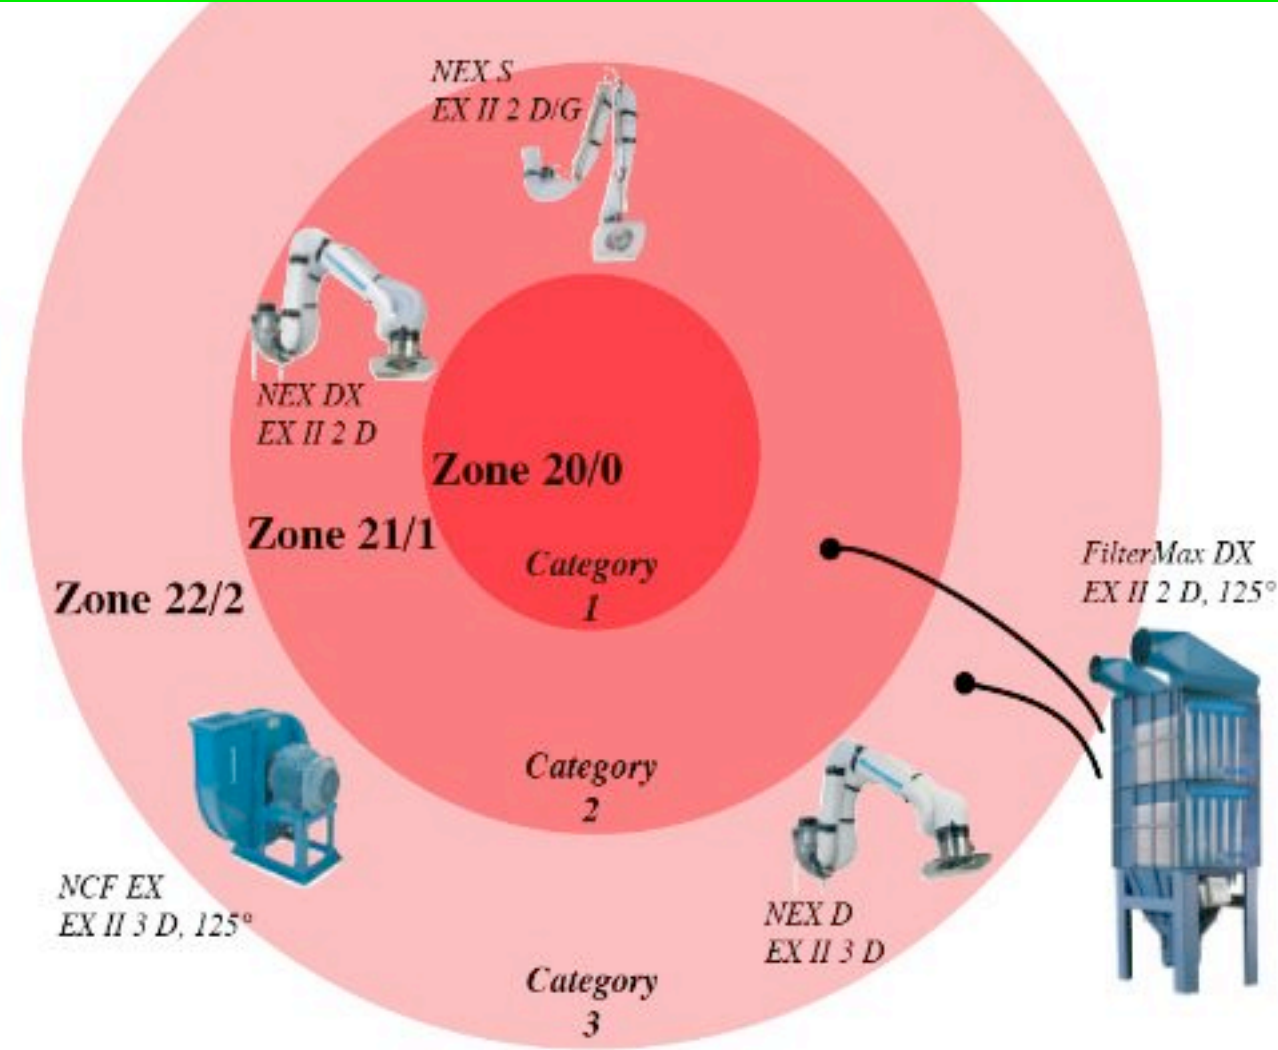

## 94/9 ATEX, Group II

**ΖΩΝΗ 20/0** = Συγκεντρώσεις εκρηκτικές συχνές ή συνεχείς για μακρές περιόδους

**ΖΩΝΗ 21/1** = Συγκεντρώσεις εκρηκτικές είναι δυνατόν να συμβούν κατά την κανονική λειτουργία

**ΖΩΝΗ 22/2** = Συγκεντρώσεις εκρηκτικές είναι δυνατόν να συμβούν σε μη κανονική λειτουργία

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ**

1=Λειτουργία στις Ζώνες 20/0 ,21/1 και 22/2

2=Λειτουργία στις Ζώνες 21/1 και 22/2

3=Λειτουργία στην Ζώνη 22/2



## Οι αντιεκρηκτικοί βραχίονες απαγωγής NEDERMAN

NEX D ATEX EX II 3 D  
NEX DX ATEX EX II 2 D



ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ



NEX S EX II D/G